


III-уровня

БС



уровня

005

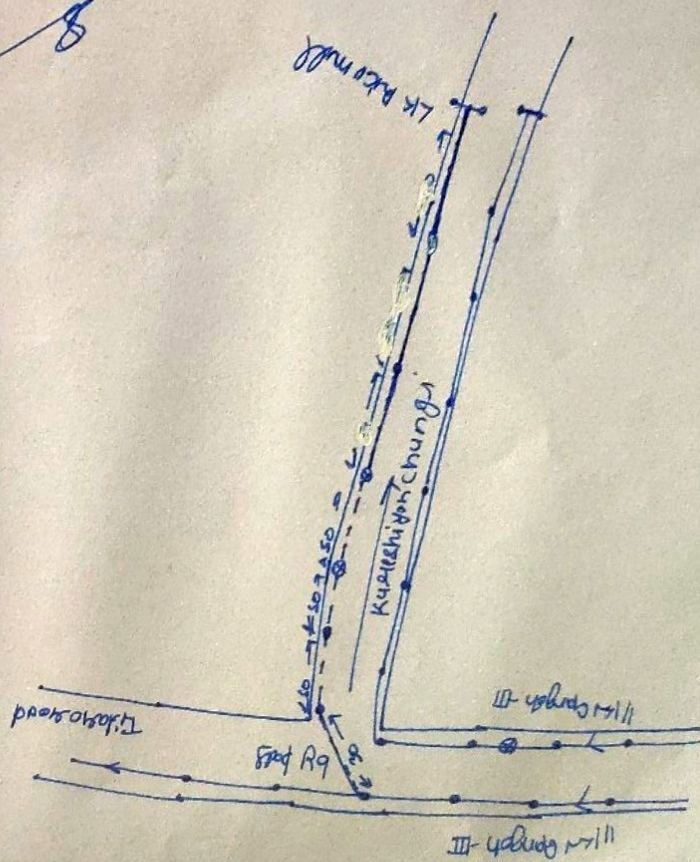







दिनांक

**ESTIMATE**

कार्य का विवरण :- 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, गंगोह तृतीय के 11 के०वी० पोषक गंगोह तृतीय पर अत्यन्त जर्जर हो चुकी विद्युत लाईन के तार बदलने हेतु यह प्राक्कलन बनाया गया है।

कार्य का मद :- प्रणाली सुधार।

विद्युत उपकेन्द्र :- 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, गंगोह तृतीय

पोषक का नाम :- 11 के०वी० गंगोह तृतीय

SL. NO.	PARTICULARS	Unit	QTY.	RATE	AMOUNT
1	STP POLE 11 MTR LONG	No.	10	19141.00	191410.00
2	CROSS ARM	No.	6	984.00	5904.00
3	ACSR DOG CONDUCTOR	MTR	1650	88.50	146025.00
4	11 KV PIN INSULATOR	No.	12	219.00	2628.00
5	STP POLE HOLDING CLAMP	No.	10	150.00	1500.00
6	GROUTING OF POLE	No.	10	942.00	9420.00
7	EARTHING COMPLETE	No.	10	922.00	9220.00
8	DISC INSULATOR	No.	6	244.00	1464.00
9	LABOUR CHARGE & CARRAGE CHARGE		L.S.		25000.00
	TOTAL				392571.00
	37% COSTAGE CHARGES				145251.00
	TOTAL				537822.00

Received Back to UPPCL


SL. NO.	PARTICULARS	Unit	QTY.	RATE	AMOUNT
1	OLD ACSR WEASEL CONDUCTOR OLD & U	No.	80	50	4000.00
	TOTAL				533822.00

रिपोर्ट :- यह प्राक्कलन धनराशि ₹533822.00 का 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, गंगोह तृतीय के 11 के०वी० पोषक गंगोह तृतीय पर अत्यन्त जर्जर हो चुकी विद्युत लाईन के तार बदलने हेतु यह प्राक्कलन बनाया गया है यह प्राक्कलन स्वीकृत होने के पश्चात इसका कार्य उपखण्ड अधिकारी की देखरेख में कराया जाना प्रस्तावित है।

S.D.O.-GANGOH

J.E.  
GANGOH-IIIRD





फोन :- 01331-242252  
फैक्स :- 01331-242252  
Email:- eddnakur@gmail.com

कार्यालय  
Office Of The  
अधिशाली अभियन्ता  
Executive Engineer  
विद्युत वितरण खण्ड  
Electricity Distribution Division  
नकुड़ (सहारनपुर)  
Nakur (Saharanpur)

पत्रांक 97 / वि०वि०ख०/नकुड़/प्राकलन

दिनांक :- 04-04-2022

विषय :- प्राक्कलन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता,  
विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय,  
सहारनपुर।

कृपया उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि० के पत्रांक 1423/कार्य/14/पा०का०लि० 2001-03 के 2000 दिनोंक 19.11.01 के निर्गत आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ग्रामीण विद्युत्तिकरण/पुर्जीगत कार्यों के प्राक्कलन इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्राक्कलन राशि
1.	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, गंगोह तृतीय के 11 के०वी० पोषक गंगोह तृतीय पर अत्यन्त जर्जर हो चुकी विद्युत लाईन के तार बदलने हेतु।	533822.00

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें जिससे तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

(राज वीर सिंह)

अधिशाली अभियन्ता